


AsXSn 4x25mm²

10 MPa

Brzoie

2

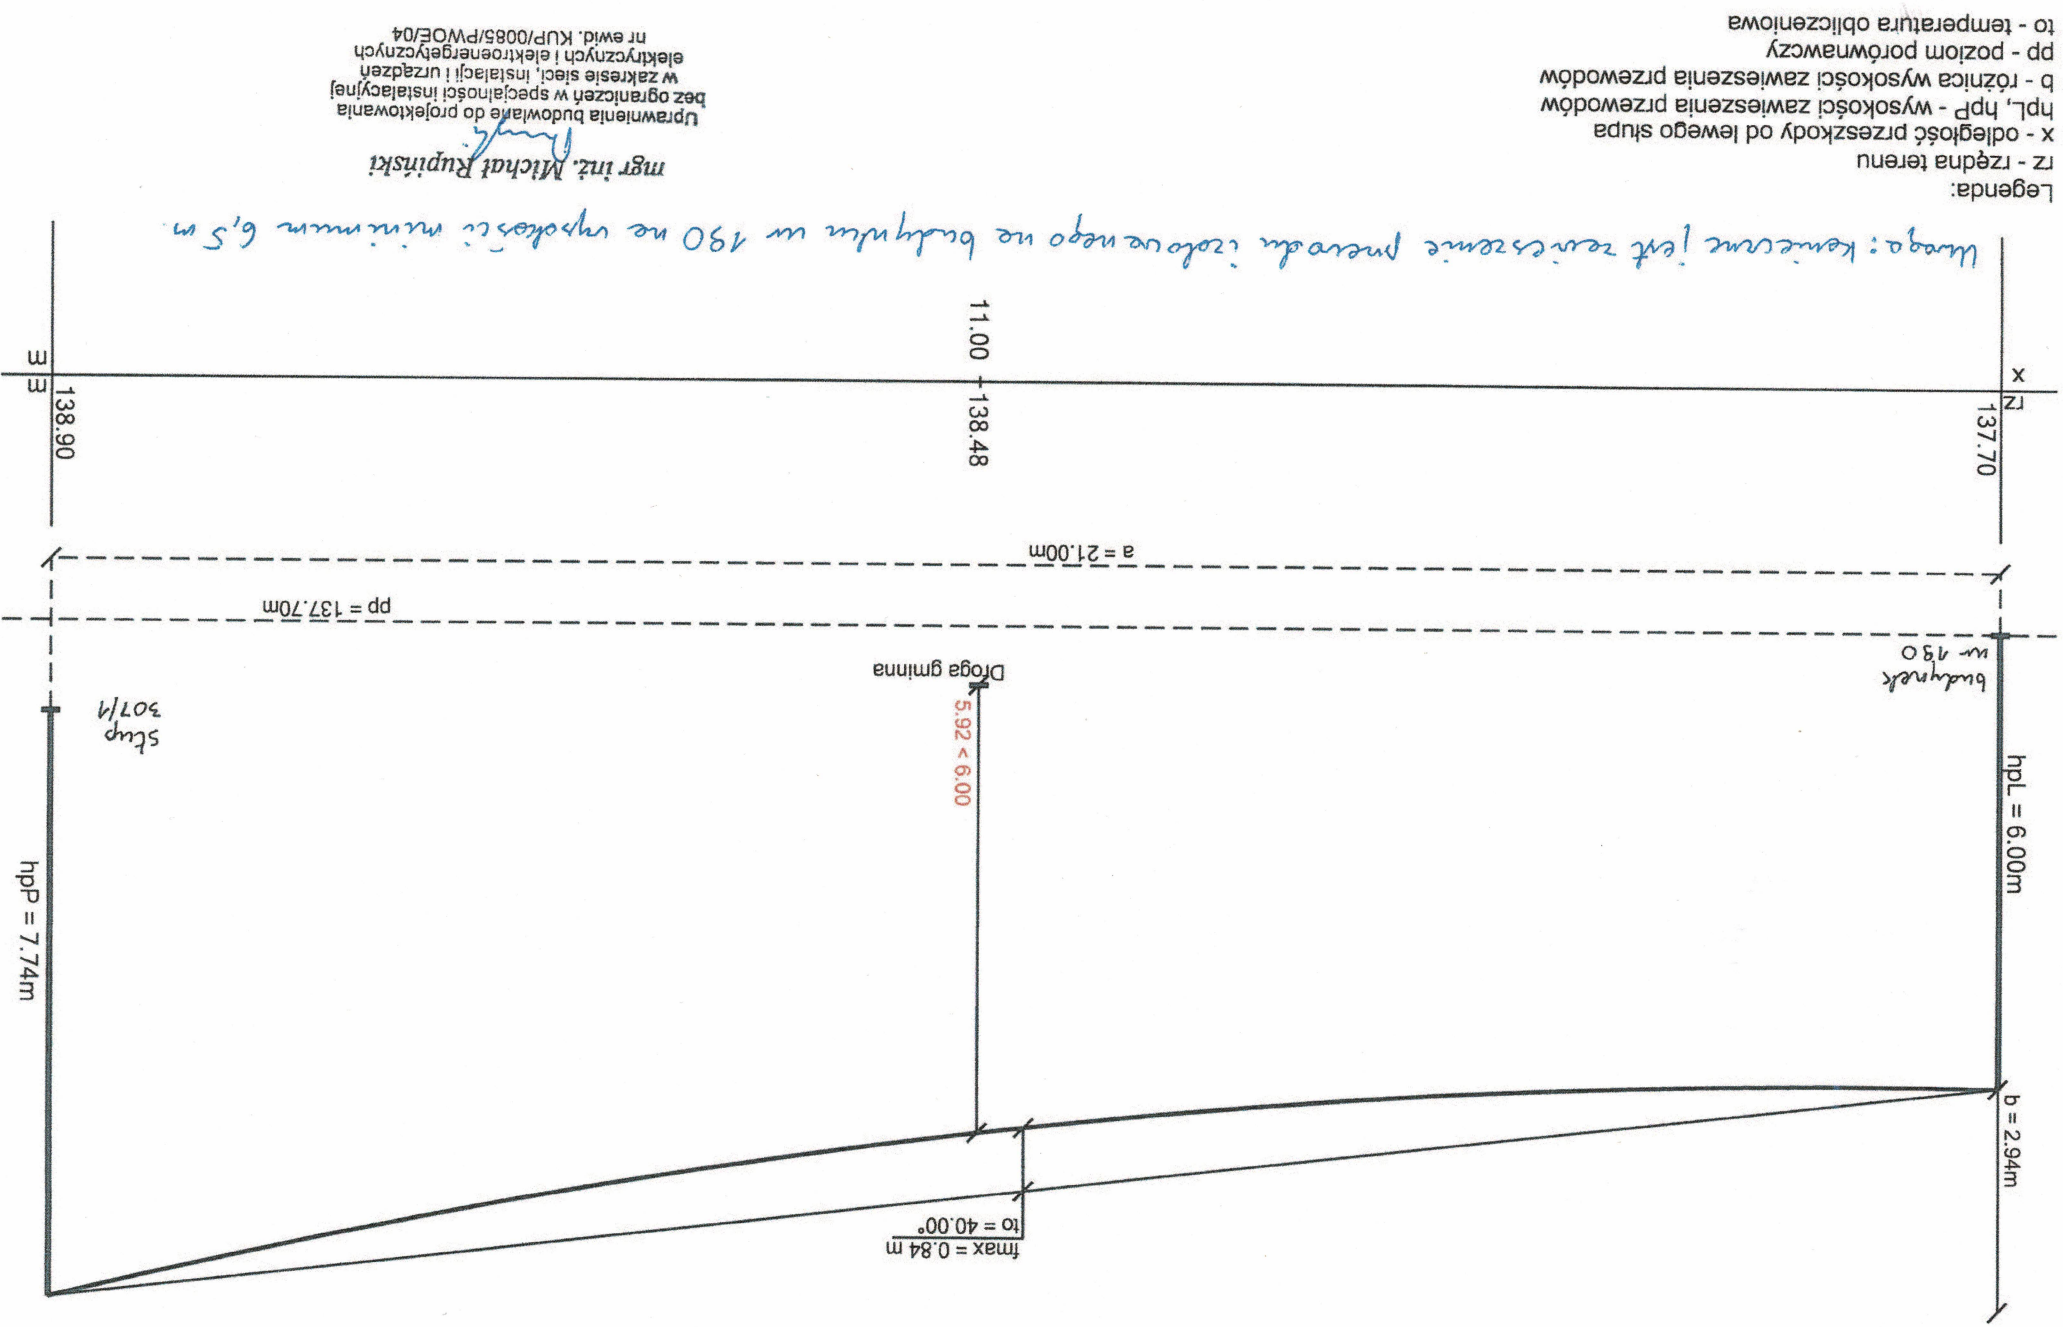


Legenda:
rz - rzędna terenu
x - odległość przeskody od lewego słupa
hPL, hPP - wysokości zawieszenia przewodów
b - różnica wysokości zawieszenia przewodów
pp - poziom porównawczy
to - temperatura obliczeniowa

mgr inż. Michał Rupiński
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. KUP/0085/PWOE/04

AsXSn 4x70mm²

20 MPa

Brzoie

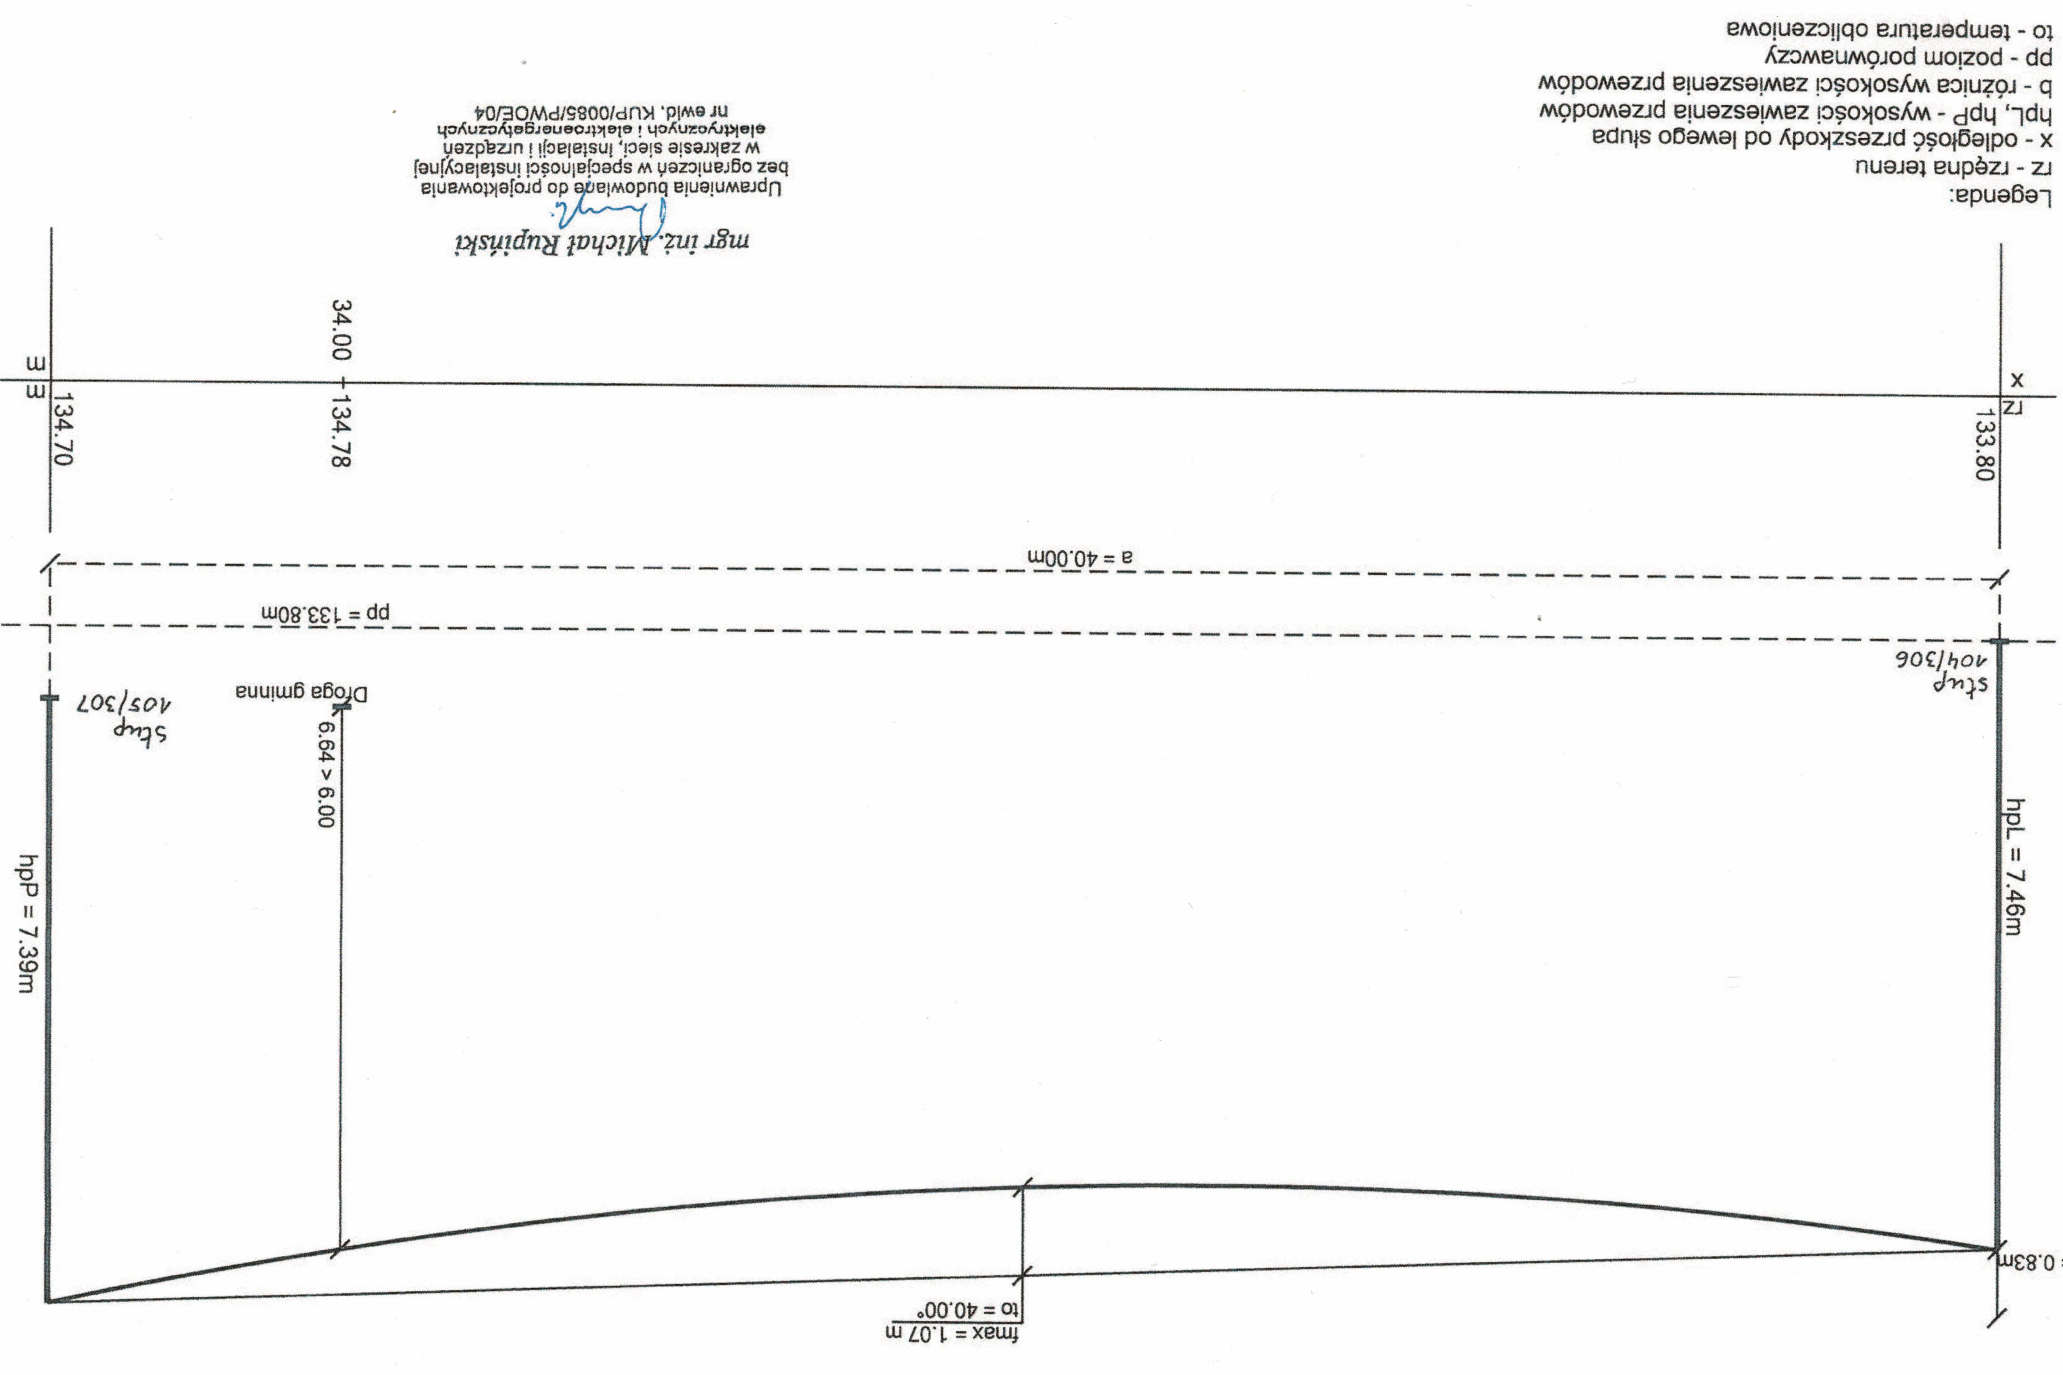

Legenda:
rz - rzędna terenu
x - odległość przeskody od lewego słupa
hPL, hPP - wysokości zawieszenia przewodów
b - różnica wysokości zawieszenia przewodów
pp - poziom porównawczy
to - temperatura obliczeniowa

mgr inż. Michał Rupiński
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. KUP/0085/PWOE/04