Rzut parteru
1:100

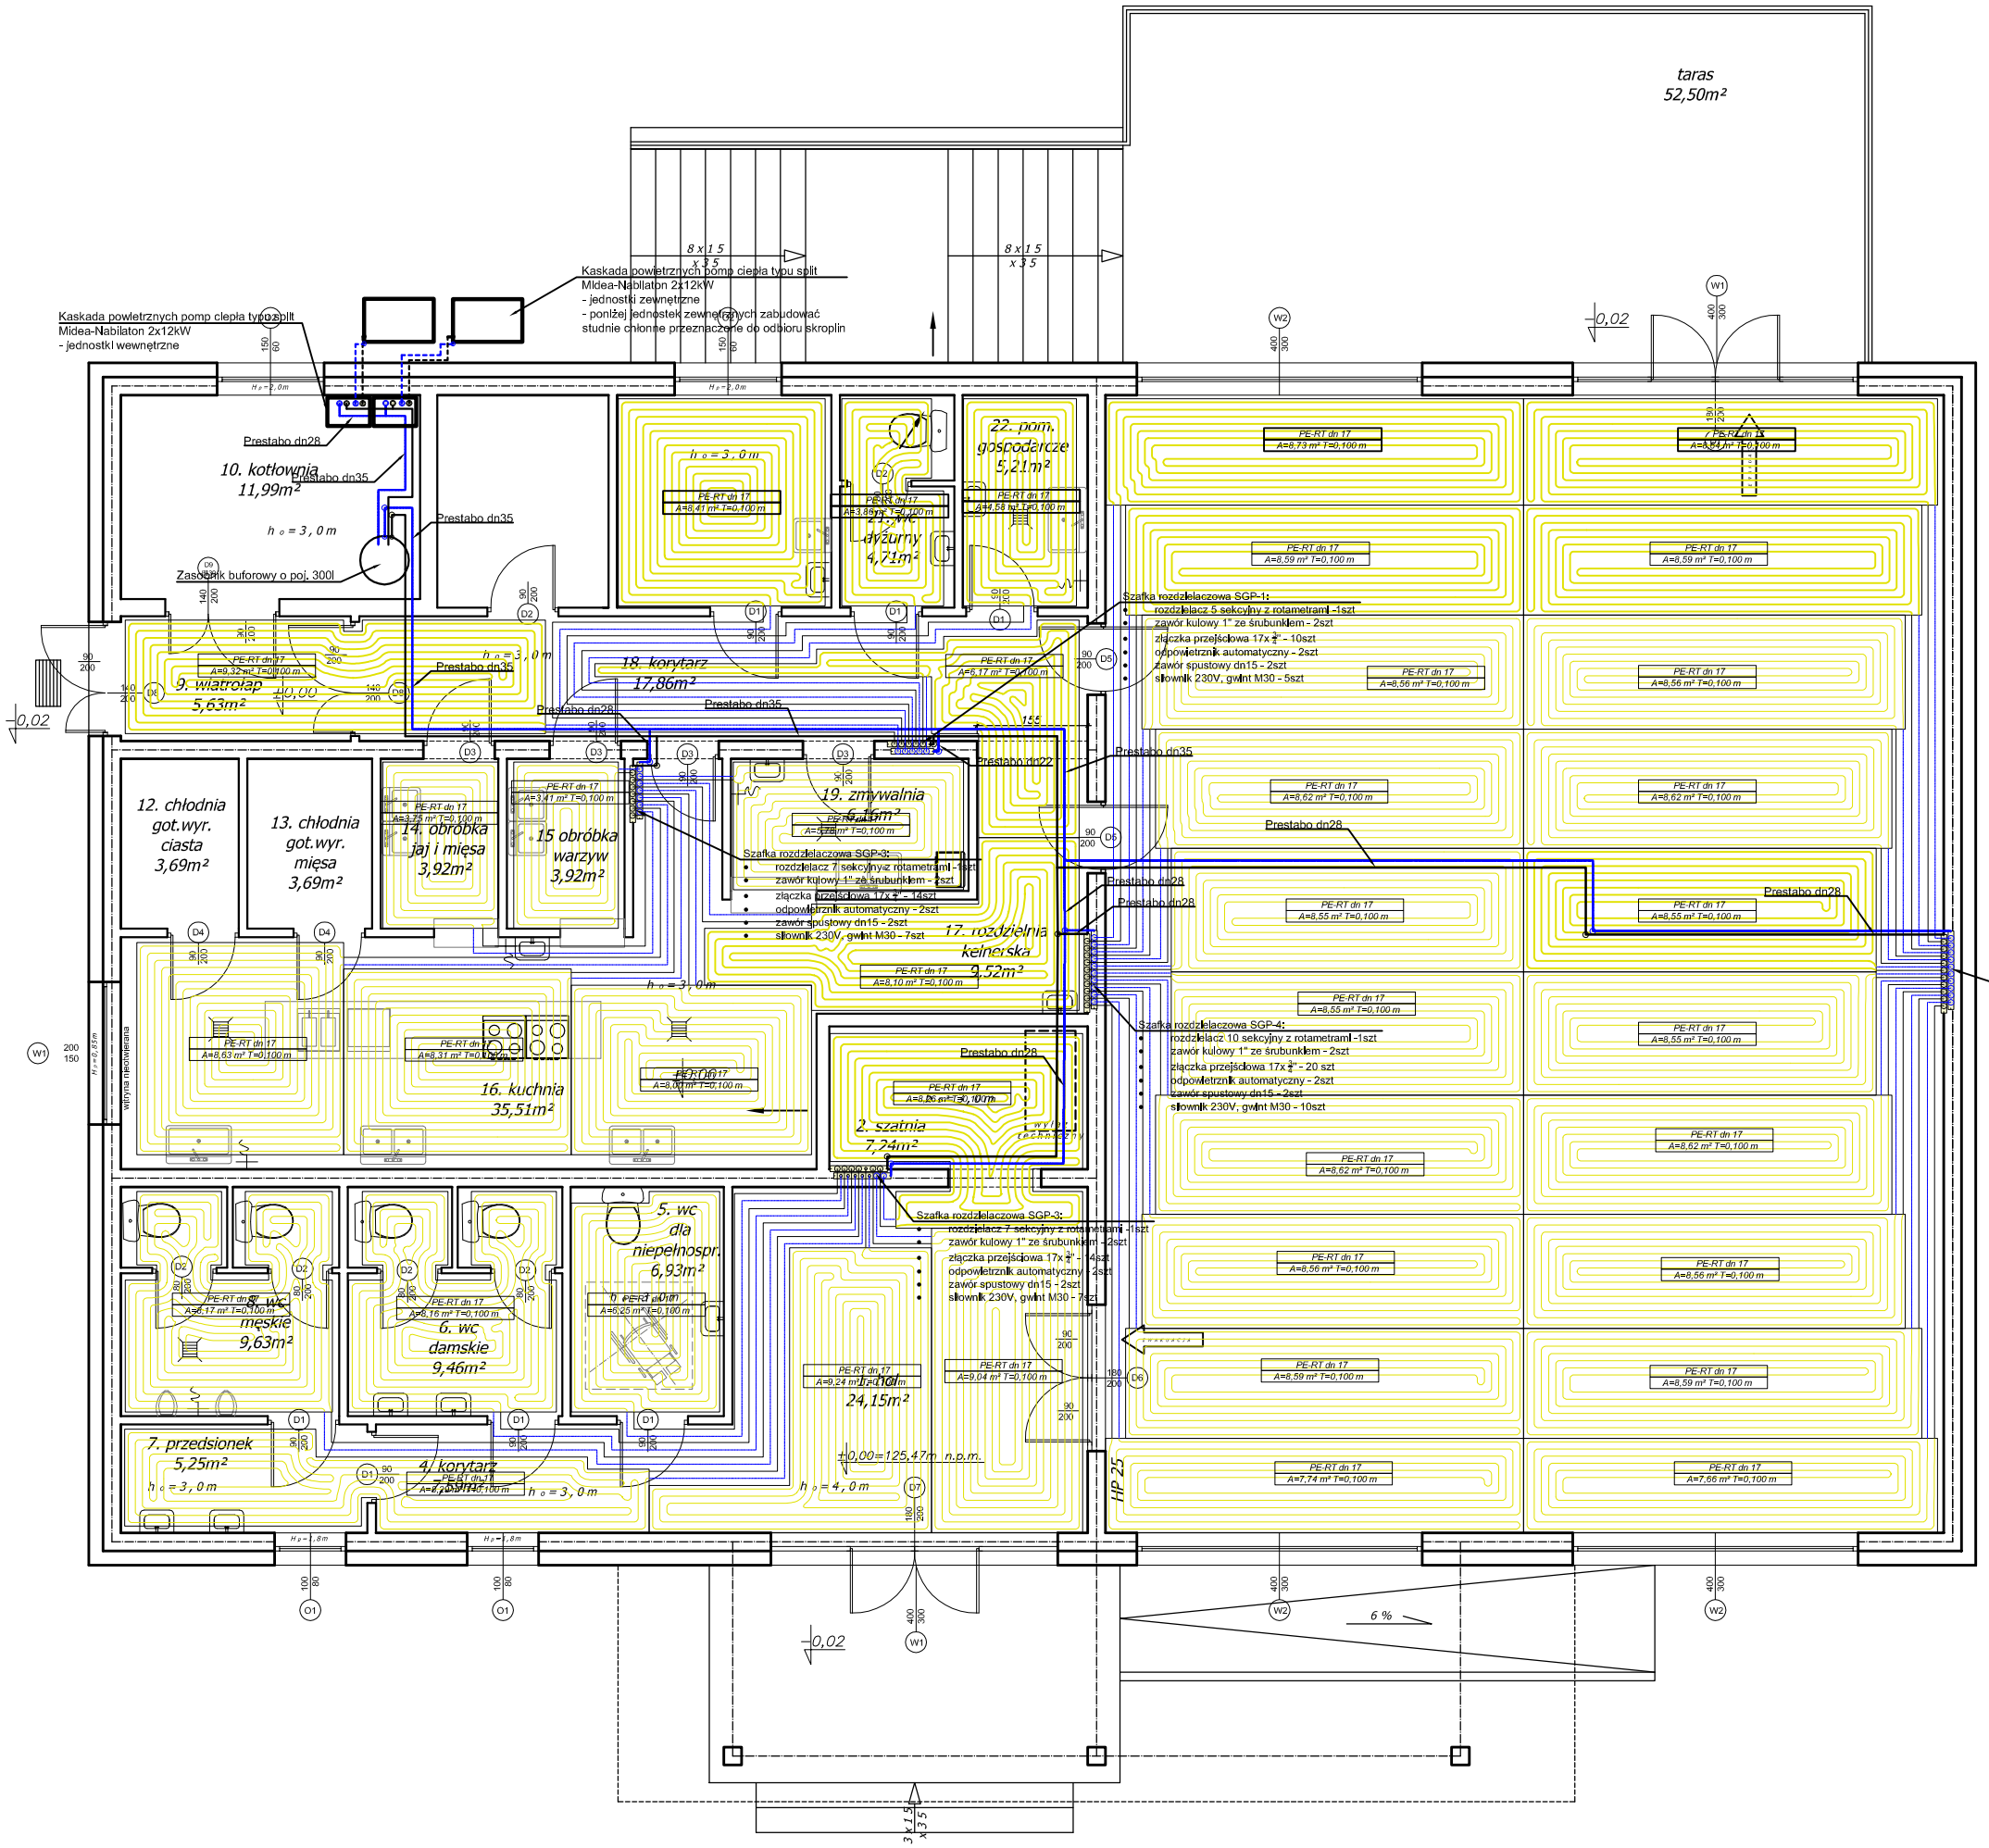

Legenda:

- zasilanie instalacji C.O.
- powrót instalacji C.O.
- przewody chłodnicze (Cu)
- przewody chłodnicze (Cu)
- grzejnik podłogowy

UWAGI:

- Grzejniki podłogowe wykonac z przewodów PE -RT dn17
- Przewody prowadzić z zachowaniem zasad kompensacji wg wytycznych producenta.
- Przewody przez przegrody budowlane prowadzić w stalowych tulejach ochronnych.
- Wszystkie przewody należy zaizolować termicznie.
- Wszystkie materiały i urządzenia podano jako wzorcowe, dopuszcza się stosowanie zamienników pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyższej jakości oraz zapewnienia wymaganych parametrów.
- W razie niezgodności skontaktować się z projektantem.
- Wszystkie wymiary oraz lokalizacje urządzeń i przewodów sprawdzić w naturze.

USLUGI PROJEKTOWE,
DORADZTWO BUDOWLANE I INWESTYCYJNE

obiekt:	***BUDOWA EKOLOGICZNEJ ŚWIETLICY W JAJKOWIE NA DZIAŁCE NR 81/6 - obręb 0002 - JAJKOWO jednostka ewidencyjna 040204_2 BRZOZIE***
inwestor:	***GMINA BRZOZIE 87-313 BRZOZIE, BRZOZIE 50***
rys. nr **4**	***Instalacja C.O.*** — Skala **1:100**
instalacje sanitarne:	*mgr inż.* ***Tomasz Malkiewicz*** *upr. proj. KUP/0125/POOS/07* — podpis:
sprawdzający sanitarne:	*mgr inż.* ***Borys Kwiatkowski*** upr. nr KUP/0071/PWBS/20 — podpis:
	Data : 14.12.2021r